


**Ақмола облысы білім басқармасының
Бұланды ауданы бойынша білім бөлімі Воробьевка ауылының
негізгі орта мектебі» КММ
КГУ «Основная средняя школа села Воробьевка отдела образования по
Буландынскому району управления образования Акмолинской области»**

020504 Воробьевка селосы
Сарыарка көшесі, 1
тел. 55-2-25
bul-vorobjewskay-osh@yandex.kz


020504 село Воробьевка
Улица Сарыарка, 1
тел. 55-2-25
bul-vorobjewskay-osh@yandex.kz

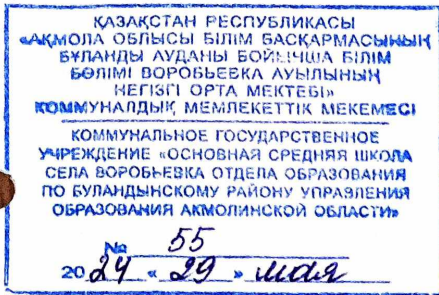

Ответ на предписание об устранении нарушений №25

КГУ «Основная средняя школа села Воробьевка отдела образования по Буландынскому району управления образования Акмолинской области», Акмолинская, Буландынский, Воробьевка, Сарыарка (улица), 1



За нарушение законодательства и других нормативно правовых актов Республики Казахстан (с учетом части 7 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан) предписываю выполнить следующие мероприятия:

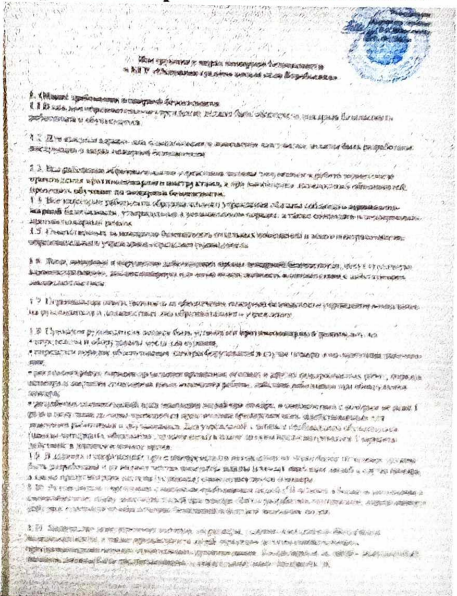№	Перечень выявленных нарушений (сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере)	Сроки устранения нарушений	Отметка о выполнении
1.	П. 2 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности.	10.05.2024г	<p>Разработали и утвердили инструкции о мерах пожарной безопасности.</p> 

2 П. 8 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

15.05.2024г

План эвакуации на случай возникновения пожара разработан и размещен в здании школы:

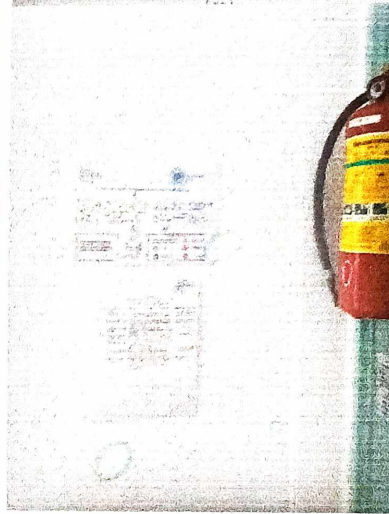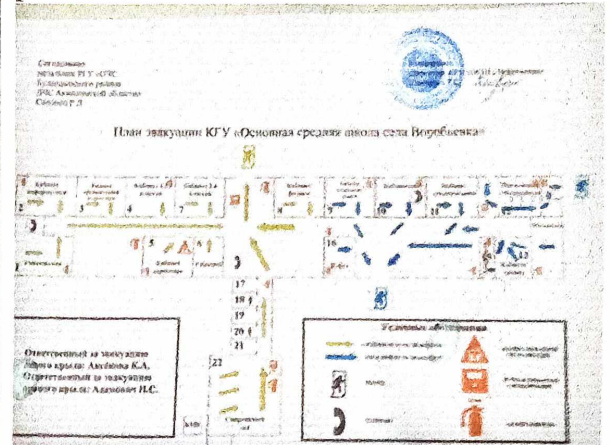

3 П. 51 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

17.05.2024г

Пожарный щит в котельной доукомплектован первичными средствами пожаротушения:



4 П. 60 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

26.05.2024г

Открывание двери в спортзале школы на путях эвакуации смонтированы по направлению к выходу:



П. 95 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

18.05.2024г

Хранение твердого топлива в отведенном месте, на расстоянии 12 метров от сгораемых строений



П. 120 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

03.05.2024г

Произведено обслуживание пожарной автоматики, ведение необходимой документации имеется:

СОИЗДВАНО
Рязань, 2024


УТВЕРЖДЕНО
Рязань, 2024

Исполнитель: [подпись]

Исполнитель: [подпись]

ПЛАН РАБОТ
обслуживания пожарной безопасности

№ п/п	Дата посещения объекта	Отдел/специальность на работе при пожарном
1.	25 февраля 2024 года	ТОО «СКП» 216
2.	Март по началу апреля	ТОО «СКП» 216
3.	апрель 2024 года	ТОО «СКП» 216
4.	Май по началу июня	ТОО «СКП» 216
5.	1 июня 2024 года	ТОО «СКП» 216
6.	Август проверка перед началом учебного года	ТОО «СКП» 216
7.	19-21 августа 2024 года	ТОО «СКП» 216
8.	26 сентября 2024 года	ТОО «СКП» 216
9.	Октябрь по началу сентября	ТОО «СКП» 216
10.	12 ноября 2024 года	ТОО «СКП» 216
	5 декабря 2024 года	ТОО «СКП» 216

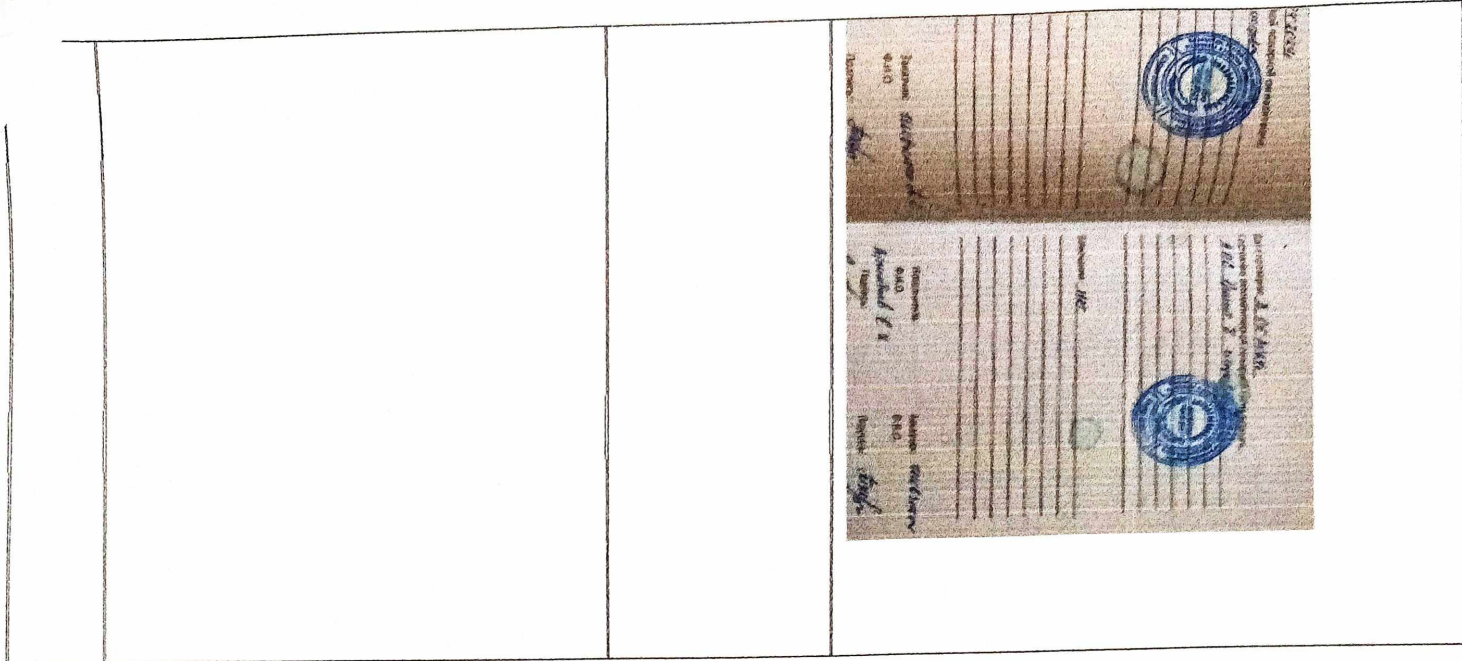

Руководитель школы:



Шевченко Т.С